


# Raziskovalni monitoring v Kopališču Žusterna v letu 2024

Zaradi občasnih preseganj smernih vrednosti za odsvetovanje kopanja Nacionalnega inštituta za javno zdravje preventivno opozarjamo na previdnost pri kopanju na tem delu kopališča. Posebna previdnost naj bo namenjena otrokom in starejšim.

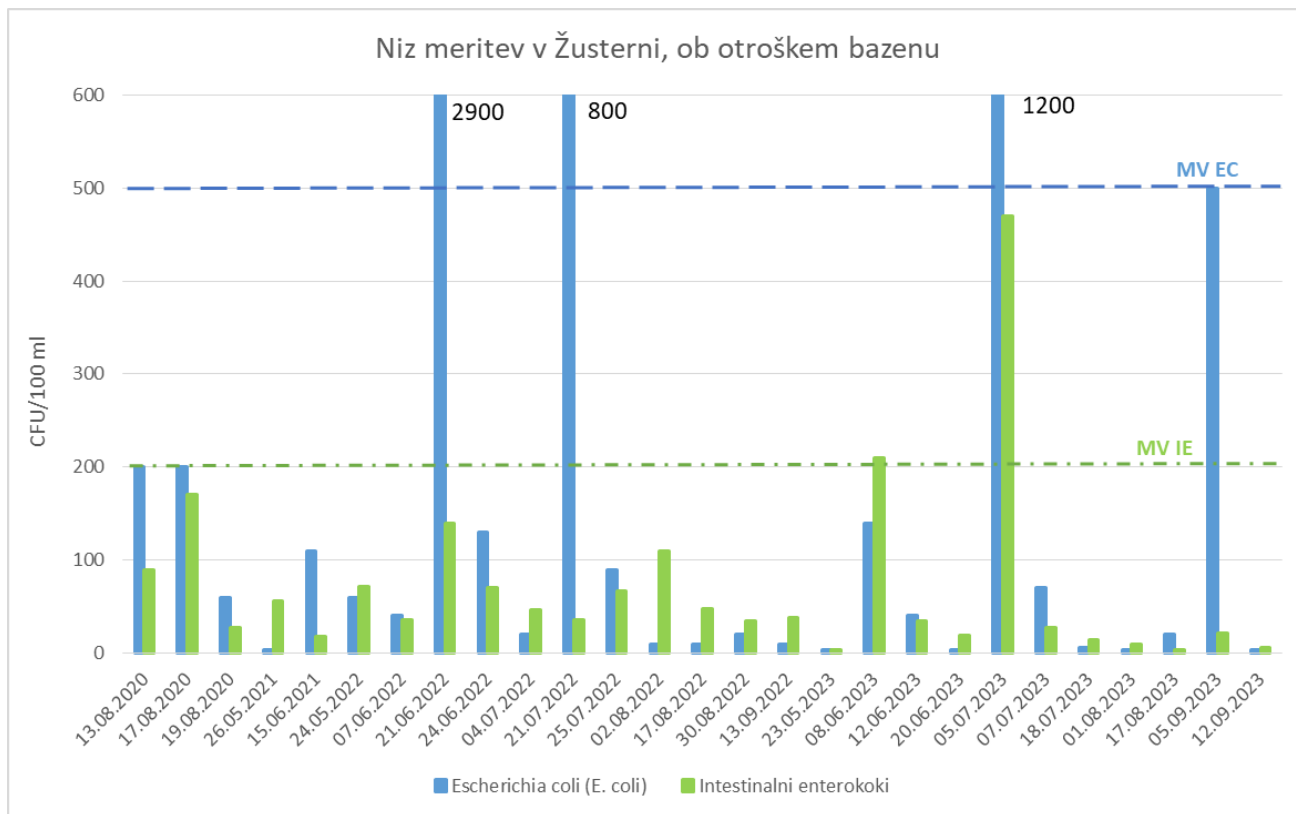

## Rezultati analiz vode 2024

Datum	Merilno mesto	<i>Escherichia coli</i> ( <i>E. coli</i> ) (CFU/100 ml)	Intestinalni enterokoki (CFU/100 ml)
2024	Otroški bazen (leva stranica)		

Smerne vrednosti za namen kopanja za parametra intestinalni enterokoki in *Escherichia coli* (NIJZ)

Parameter	<i>Escherichia coli</i> ( <i>E. coli</i> ) (CFU/100 ml)	Intestinalni enterokoki (CFU/100 ml)
kopalna voda	500	200